


鉛溶出

表層調査

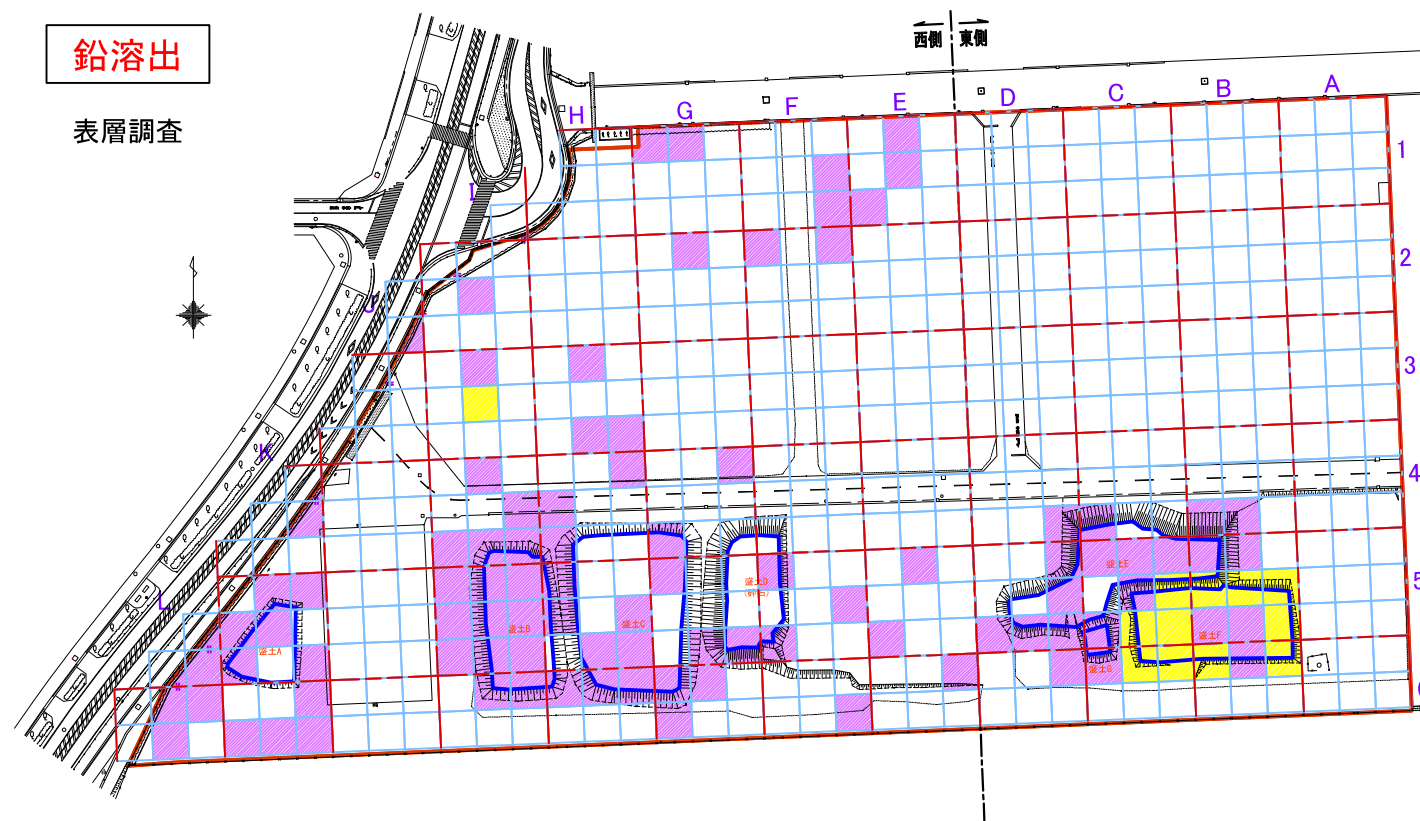


：基準値超過区画
：第二溶出量基準値超過区画
（※第二溶出量基準：0.30mg/L）

基準超過項目	土壌溶出量 基準値	測定結果 最少値	測定結果 最大値	基準超過区画数 ／調査区画数
鉛及び その化合物	0.01mg/L 以下	0.005mg/L未満	0.55mg/L*1 (55倍)	106／502

* 1) 12区画で第二溶出量基準を超過

ふっ素溶出

表層調査

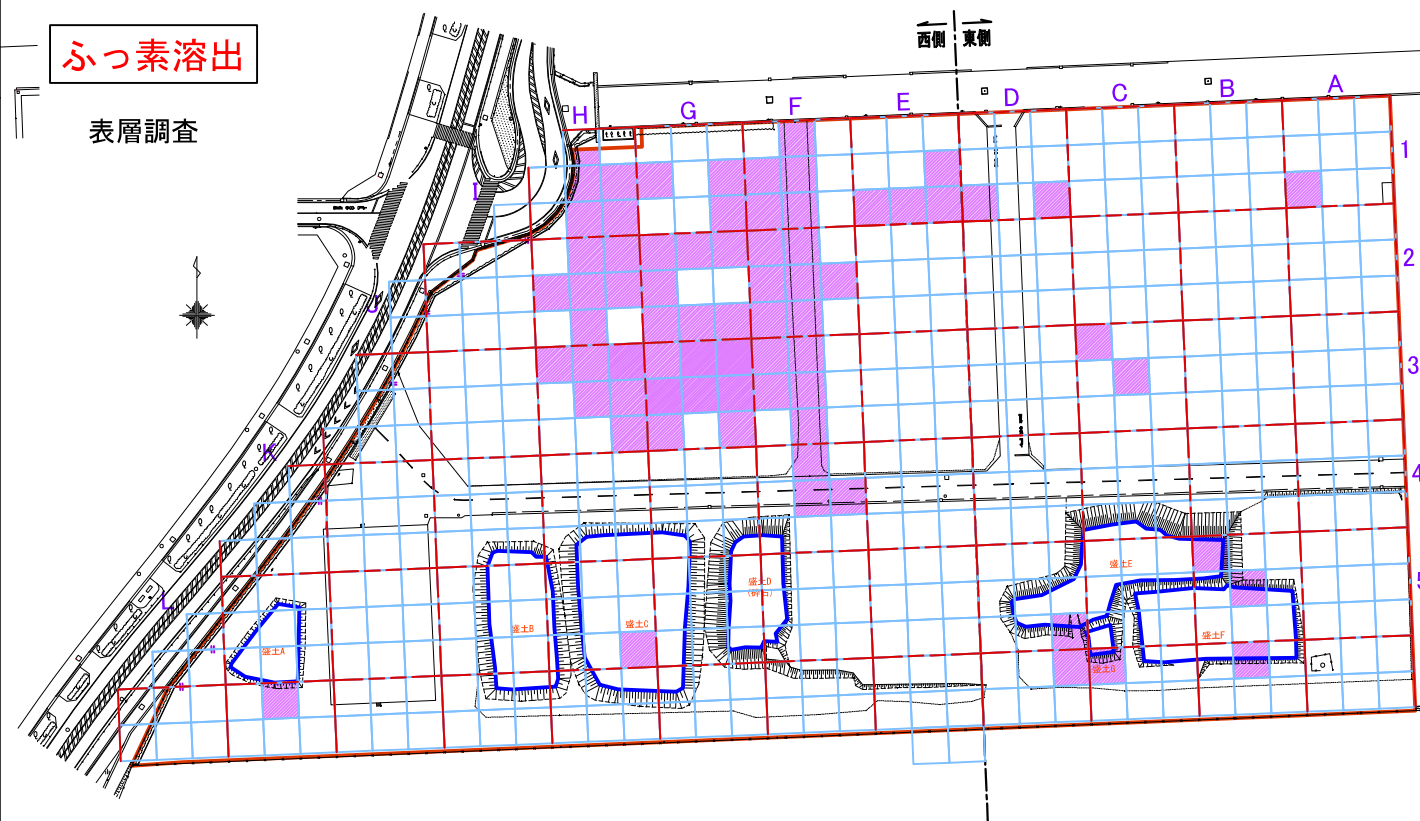


：基準値超過区画

基準超過項目	土壌溶出量 基準値	測定結果 最少値	測定結果 最大値	基準超過区画数 ／調査区画数
ふっ素及び その化合物	0.8mg/L 以下	0.11mg/L	4.2mg/L (5.3倍)	72／502

鉛含有

表層調査

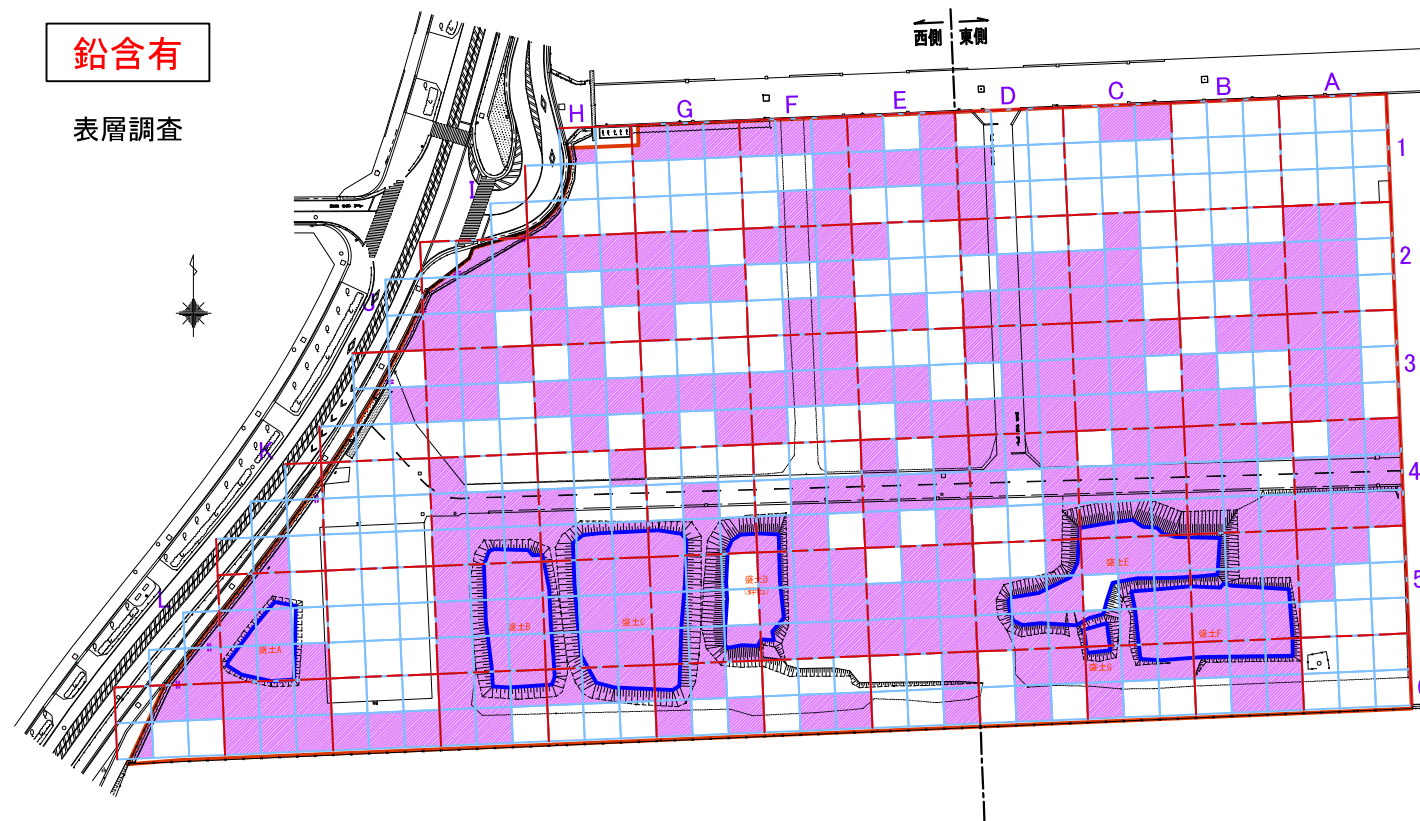


：基準値超過区画

基準超過項目	土壌含有量 基準値	測定結果 最少値	測定結果 最大値	基準超過区画数 ／調査区画数
鉛及び その化合物	150mg/kg 以下	10mg/kg未満	7500mg/kg (50倍)	298／502

砒素/六価クロム/水銀溶出

表層調査

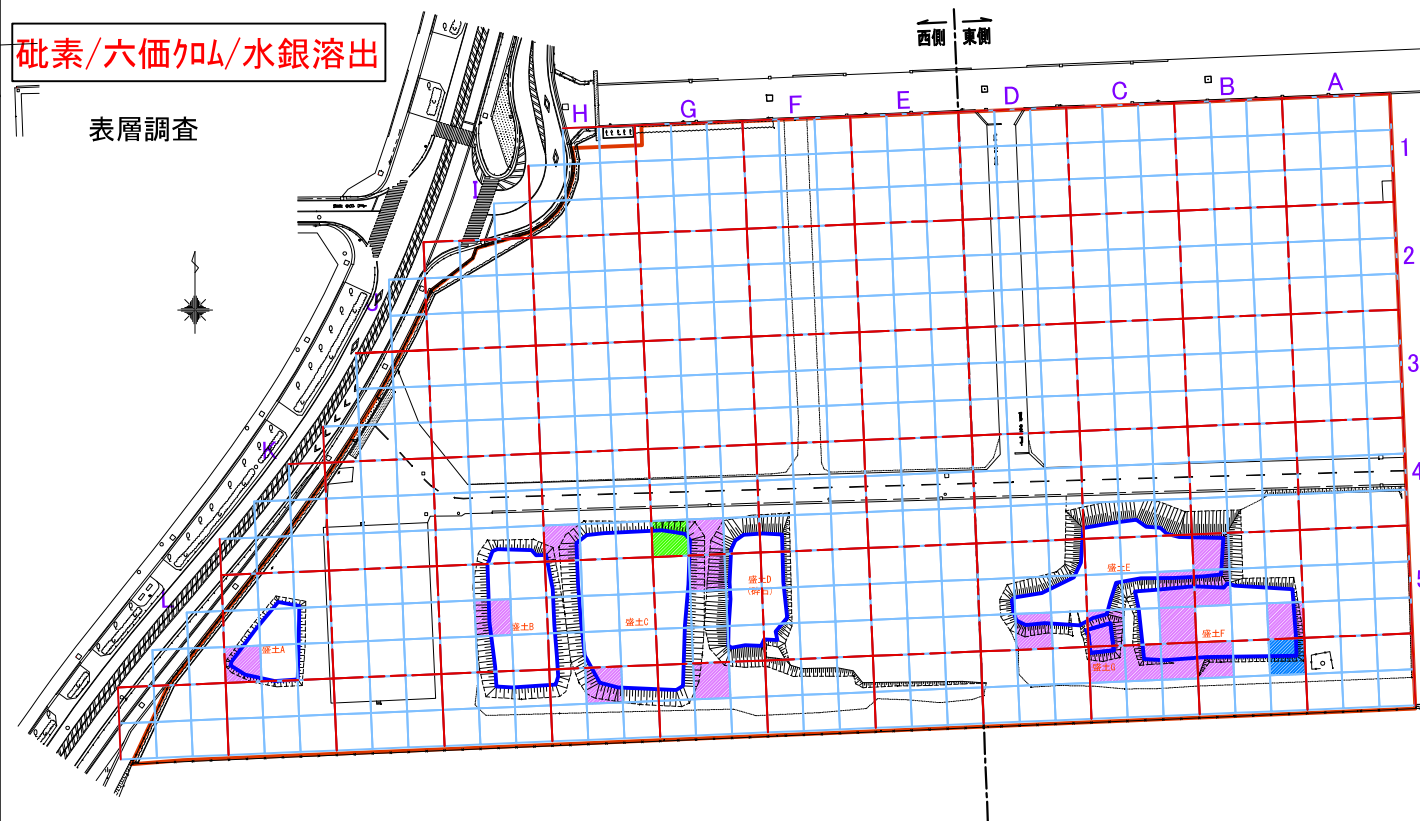

：基準値超過区画（砒素）
：基準値超過区画（六価クロム）
：基準値超過区画（水銀）

基準超過項目	土壌溶出量 基準値	測定結果 最少値	測定結果 最大値	基準超過区画数 ／調査区画数
砒素及び その化合物	0.01mg/L 以下	0.005mg/L未満	0.021mg/L (2.1倍)	18／502
六価クロム 化合物	0.05mg/L 以下	0.01mg/L未満	0.06mg/L (1.2倍)	1／502
水銀及び その化合物	0.0005mg/L 以下	0.0005mg/L 未満	0.0006mg/L (1.2倍)	1／502

